

НЕКОТОРЫЕ ПОДХОДЫ К ТЕХНОЛОГИИ СОЕДИНЕНИЯ АРМАТУРНЫХ СТЕРЖНЕЙ

Г.Г. ФАРДЗИНОВ¹

З.Р. ТУСКАЕВА², д-р техн. наук

А.Э. ДЗАПАРОВ^{2,✉}

¹ ОАО «СЕВОСПРОЕКТ», пер. Станиславского, д. 5, г. Владикавказ, 362040, Российская Федерация

² Северо-Кавказский горно-металлургический институт (государственный технологический университет), ул. Николаева, д. 44, г. Владикавказ, 362021, Российская Федерация

Аннотация

Введение. Вопрос соединения арматурных стержней имеет важное значение, так как влияет на качество изготавливаемых конструкций. Авторами рассматривается способ сварного вида соединения арматурных стержней с применением муфт-втулок, предлагаемая в качестве одного из альтернативных вариантов для сварных и механических видов соединения арматурных стержней, разрешенных нормативными документами.

Цель. Рассмотрение альтернативного варианта соединения арматурных стержней, предлагаемого для применения в случаях с небольшими объемами работ и удаленным месторасположением объектов строительства (в случаях с затрудненной и экономически неоправданной доставкой оборудования для нарезки резьбы или для изготовления опрессованных соединений), а также в сейсмически опасных районах.

Материалы и методы. Производится обзор нормативных документов, регламентирующих вопросы соединения арматурных стержней, включая требования к соединению арматурных стержней в сейсмически опасных районах. Представлены схемы соединения арматурных стержней с применением муфт-втулок с помощью сварки.

Результаты. Предложены схемы соединения арматурных стержней разного диаметра с вариантами сварных швов. Приводится пример расчета, подтверждающий работоспособность предложенного подхода.

Выводы. Представленный в статье способ предлагается рассматривать как один из вариантов решения сварного соединения арматурных стержней, который может применяться при строительстве в сейсмически опасных районах.

Ключевые слова: железобетон, арматура, сварка, соединение арматурных стержней, сварное соединение арматурных стержней, механическое соединение арматурных стержней, сейсмостойкое строительство

Для цитирования: Фардзинов Г.Г., Тускаева З.Р., Дзапаров А.Э. Некоторые подходы к технологии соединения арматурных стержней. Вестник НИЦ «Строительство». 2025;46(3):101–112. [https://doi.org/10.37538/2224-9494-2025-3\(46\)-101-112](https://doi.org/10.37538/2224-9494-2025-3(46)-101-112)

Вклад авторов

Все авторы внесли равнозначенный вклад в подготовку публикации.

Финансирование

Исследование не имело спонсорской поддержки.

Конфликт интересов

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Поступила в редакцию 05.07.2025

Поступила после рецензирования 15.08.2025

Принята к публикации 21.08.2025

SOME APPROACHES TO THE TECHNOLOGY OF CONNECTING REINFORCING BARS

G.G. FARDZINOV¹

Z.R. TUSKAEVA², Dr. Sci. (Engineering)

A.E. DZAPAROV^{2,✉}

¹ SEVOSPROEKT JSC, Stanislavskogo lane, 5, Vladikavkaz, 362040, Russian Federation

² North Caucasian Institute of Mining and Metallurgy (State Technological University), Nikolaeva str., 44, Vladikavkaz, 362021, Russian Federation

Abstract

Introduction. The process of connecting reinforcing bars (rebars) is of high importance, as it affects the quality of the manufactured structures. This paper discusses a method for welded splicing of rebars using sleeve couplings, designed as one of the alternatives to welded and mechanical connections of reinforcing bars permitted by regulatory documents.

Aim. To examine an alternative method for connecting rebars, which can be used for small-scale projects and remote construction sites, including cases where delivery of equipment for thread cutting or press-fitting connections is difficult and economically unjustified, as well as in seismically hazardous areas.

Materials and methods. Normative documents regulating the connection of reinforcing bars are reviewed, including requirements for connecting reinforcing bars in seismically hazardous areas. Schemes for welded splices of reinforcing bars using sleeve couplings are presented.

Results. Schemes for connecting reinforcing bars of different diameters with various welded splices are proposed. A calculation example is provided to confirm the feasibility of the proposed approach.

Conclusions. The method provided in this paper is a suitable solution for welding reinforcing bars, which can be applied in construction projects in seismically hazardous areas.

Keywords: reinforced concrete, reinforcement, welding, connection of reinforcement bars, welded rebar splice, mechanical coupling of reinforcement bars, seismic resistant construction

For citation: Fardzinov G.G., Tuskaeva Z.R., Dzaparov A.E. Some approaches to the technology of connecting reinforcing bars. *Vestnik NIC Stroitel'stvo = Bulletin of Science and Research Center of Construction.* 2025;45(3):101–112. (In Russian). [https://doi.org/10.37538/2224-9494-2025-3\(46\)-101-112](https://doi.org/10.37538/2224-9494-2025-3(46)-101-112)

Authors contribution statement

All the authors have made an equal contribution to the preparation of the publication.

Funding

No funding support was obtained for the research.

Conflict of interest

The authors declare no conflict of interest.

Received 05.07.2025

Revised 15.08.2025

Accepted 21.08.2025

Как известно, при строительстве зданий и сооружений, а также при изготовлении конструкций большое распространение имеет железобетон. Вопрос соединения арматурных стержней возникает так или иначе.

В строительстве различают сварные соединения арматурных стержней и соединения, выполняемые без применения сварки [1–6]. Существуют стандарты и нормативы, регламентирующие соединения арматурных стержней:

1) ГОСТ 10922-2012 «Арматурные и закладные изделия, их сварные, вязаные и механические соединения для железобетонных конструкций. Общие технические условия» [7];

2) ГОСТ 14098-2014 «Соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Типы, конструкции и размеры» [8];

3) ГОСТ 34278-2024 «Соединения арматуры механические для железобетонных конструкций. Технические условия» [9];

4) СП 63.13330.2018 «Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения» [10];

5) СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах» [11] и другие.

В ГОСТ 14098-2014 [8] даны виды сварного метода соединения арматурных стержней, а также регламентируются размеры их элементов. В данный межгосударственный стандарт включены соединения со сваркой стержней внахлест (с расцентровкой стержней) и встык (осевые линии стержней центрируются относительно друг друга). В документе рассматриваются соединения встык с применением арматурных накладок и накладок в виде стальной скобы.

Соединения, выполняемые без применения сварки, бывают следующих видов:

- внахлест, методом вязки арматурных стержней (ГОСТ 10922-2012 (Приложение Ж) [7]);
- встык, методом механического соединения арматурных стержней с помощью муфт (согласно ГОСТ 34278-2024 [9]: резьбовые соединения, опрессованные соединения, винтовые соединения).

Группа компаний «ПромСтройКонтракт» предлагает муфтовые механические соединения арматуры (МСА) [12–14] и говорит о дальнейшем их совершенствовании.

Производитель приводит следующие преимущества предлагаемых технологий МСА:

- равномерное распределение прочности по всей длине арматурного стержня;
- высокая интенсивность сборки армокаркасов;
- сокращение сроков строительства;
- уменьшение расходов арматурных стержней;
- упрощенный контроль качества стыков.

Требования к соединению арматурных стержней представлены в пунктах 10.3.29–10.3.32 [10]. Согласно пункту 10.3.32, при использовании для стыков арматуры механических устройств в виде муфт (муфты на резьбе, опрессованные муфты и т. д.) несущая способность муфтового соединения должна быть такой же, что и стыкуемых стержней. Также при использовании муфт на резьбе требуется обеспечение затяжки муфт для ликвидации люфта в резьбе. В дополнение к пунктам 10.3.29–10.3.32 требования к соединениям арматурных стержней представлены и в положениях подраздела 11.2 [10].

Для сейсмических районов требования к соединению арматурных стержней обозначены в пунктах 6.7.12, 6.8.5, 6.8.12, 6.11.10 [10]. По технологии МСА, согласно пункту 6.7.12, допускается применение для соединений арматуры специальных механических соединений

(опрессованных или резьбовых муфт). При этом уточняется, что при диаметре стержней 20 мм и более соединение стержней и каркасов следует выполнять с помощью сварки или специальных механических соединений (опрессованных и резьбовых муфт) независимо от сейсмичности площадки.

В данной работе авторы статьи не ставят цель подвергнуть сомнению имеющиеся преимущества муфтовых механических соединений. Предлагаемые подходы эффективны для больших объемов строительства, апробированы на крупных стройках, разрешены нормативами. Однако при небольших объемах строительства, на малых объектах, а также в некоторых других случаях, включая строительство в сейсмически опасных районах, требуется, на наш взгляд, несколько иные подходы, иные технологии.

Предлагаем применять муфты-втулки, которые вырезаются из труб диаметром 20, 24, 26, 32, 34, 36, 38, 42 и 48 мм соответственно для диаметров рассматриваемых рабочих арматурных стержней 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25 и 28 мм (номинальные диаметры по ГОСТ 34028-2016 «Прокат арматурный для железобетонных конструкций. Технические условия» [15]) (рис. 1).

Муфты-втулки вырезаются из труб стальных бесшовных холоднодеформированных (ГОСТ 8733-74 «Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные и теплодеформированные. Технические требования» [16], ГОСТ 8734-75 «Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные. Сортамент» [17]) или из труб стальных бесшовных горячедеформированных (ГОСТ 8731-74 «Трубы стальные бесшовные горячедеформированные. Технические требования» [18], ГОСТ 8732-78 «Трубы стальные бесшовные горячедеформированные. Сортамент» [19]).

Муфта-втулка представляет собой трубу длиной, примерно равной 120 мм, в которой делаются прорези шириной 5–10 мм и длиной, примерно равной 50 мм. Прорези выполняются вдоль двух взаимно перпендикулярных осей муфт-втулок. Количество прорезей – 4 (рис. 2).

Арматурные стержни соединяются встык муфтой-втулкой с помощью сварки (рис. 3). В каждой прорези выполняются один или два сварных шва (рис. 4).

Одно из преимуществ данного вида соединения, например, перед резьбовыми муфтами технологии МСА – шероховатость (есть адгезия бетона и металла).

Для ускорения работ на строительной площадке есть возможность приваривать муфты-втулки одним концом к рабочим стержням заранее в арматурном цехе.

Работы по сварке рабочих стержней несущих конструкций необходимо подтверждать актами на скрытые работы.

Приведем пример применения муфт-втулок для колонн при строительстве в сейсмически опасном районе. Поперечное сечение колонн, например, 400 × 400 мм или 500 × 500 мм, армированные 8 Ø 28 A500C с общей площадью поперечного сечения для восьми стержней $A_s = 49,26 \text{ см}^2$. Бетон B25 с призменной прочностью $R_b = 133 \text{ кгс/см}^2$ [20].

Муфты-втулки длястыковки арматурных стержней выполнены из труб наружным диаметром 48 мм и толщиной стенки 8,5 мм. Марка стали 45, временное сопротивление $\sigma_b = 589 \text{ Н/мм}^2$ (60 кгс/мм^2). Предел текучести $\sigma_t = 323 \text{ Н/мм}^2$ (33 кгс/мм^2) (согласно [16]). Площадь поперечного сечения $A_{tp} = 11,94 \text{ см}^2$.

Проверим для стержня Ø 28 A500C срез углового шва для марок сталей 14Г2, 10Г2С1, 15ХСНД.

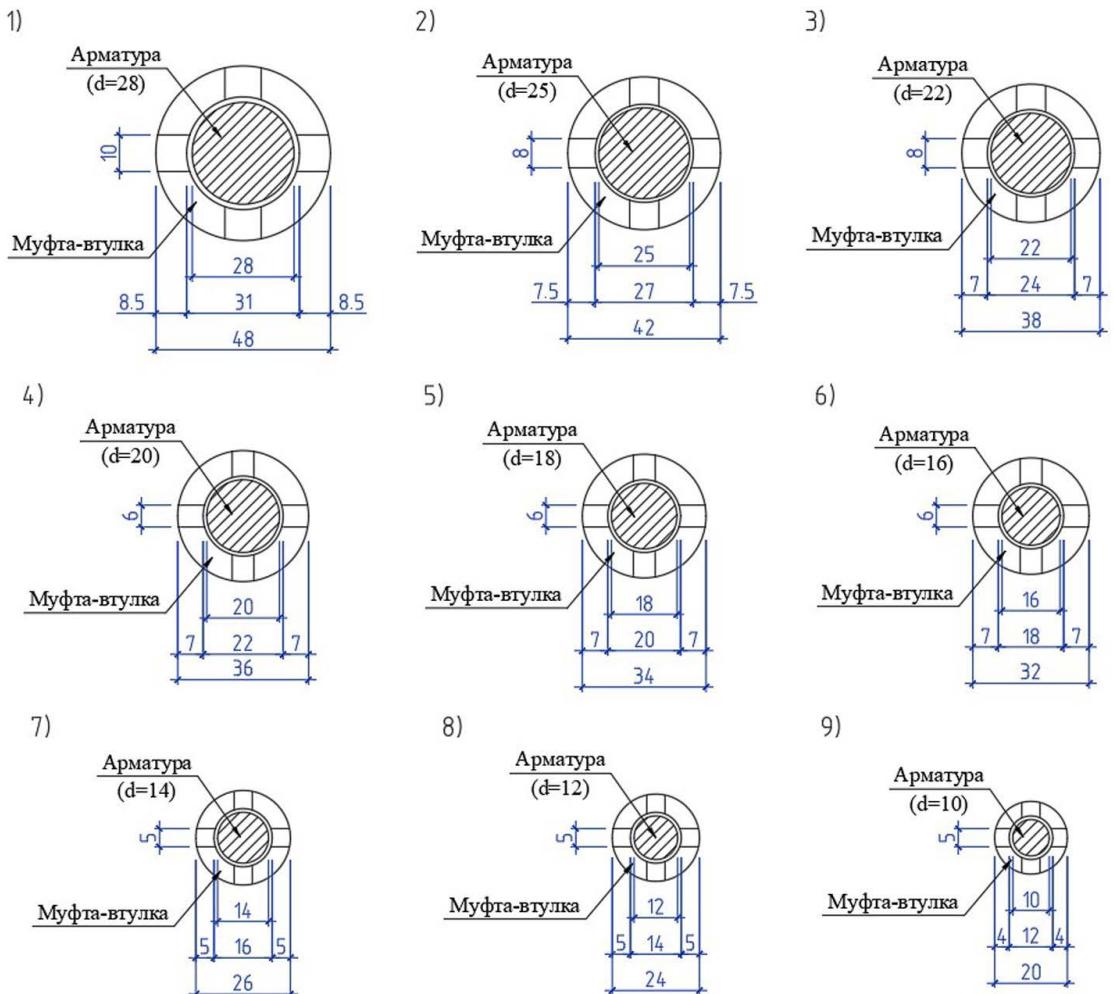


Рис. 1. Схемы поперечных сечений сварных соединений арматурных стержней с помощью металлических муфт-втулок с прорезями для сварки (сварка условно не показана)

Fig. 1. Cross-sections of rebar welded joints using metal coupling sleeves with slots for welding (welding is not shown)

Допускаемое усилие на угловой шов при электродах Э50А [21]:

$$R_y^{\text{cb}} = 2000 \text{ кг/см}^2.$$

Толщина свариваемого металла – 8,5 мм.

Срез углового шва:

$$\tau_{\text{ш}} = \frac{N}{\beta \times h_{\text{ш}} \times \sum l_{\text{ш}}} \leq R_y^{\text{cb}},$$

где $N = 6,158 \text{ см}^2 \times 4350 \text{ кгс/см}^2 = 26787,3 \text{ кгс}$ – расчетная продольная сила (для арматуры Ø 28 A500C);

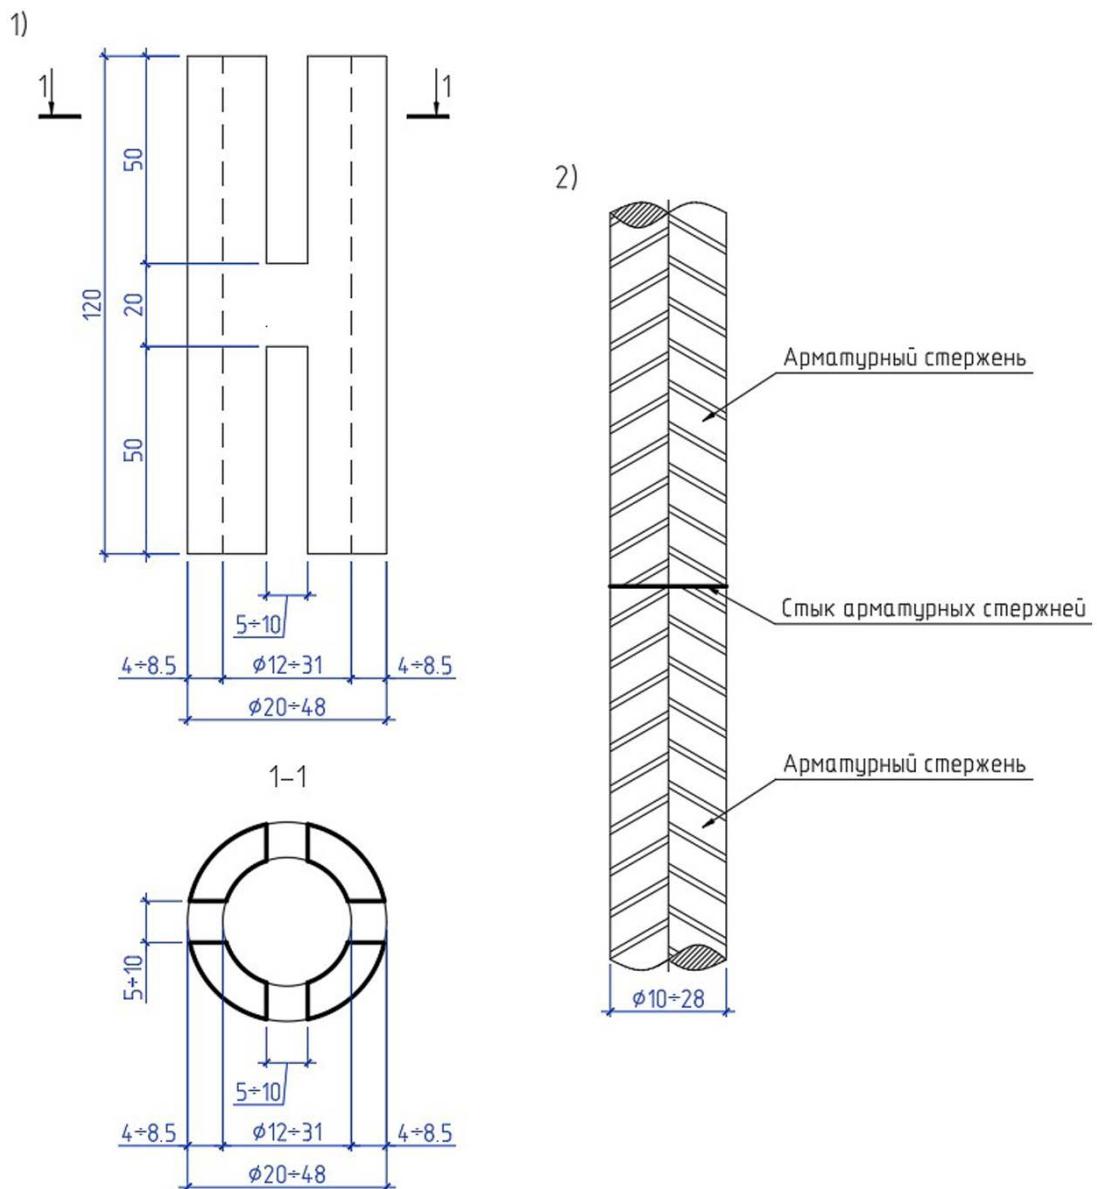


Рис. 2. Элементы сварного соединения арматурных стержней с помощью металлической муфты-втулки с прорезями для сварки: 1 – металлическая муфта-втулка [примерная длина – 120 мм; наружный диаметр – 20–48 мм; внутренний диаметр – 12–31 мм; толщина стенки – 4–8,5 мм] с прорезями [ширина прорезей – 5–10 мм; примерная длина прорезей – 50 мм]; 2 – арматурные стержни (номинальный диаметр – 10–28 мм)

Fig. 2. Components of a rebar welded joint using a metal sleeve coupling with slots for welding: 1 – metal sleeve coupling (approximate length is 120 mm; outer diameter is 20–48 mm; inner diameter is 12–31 mm; wall thickness is 4–8.5 mm) with slots (slot width is 5–10 mm; approximate slot length is 50 mm); 2 – reinforcing bars (nominal diameter is 10–28 mm)

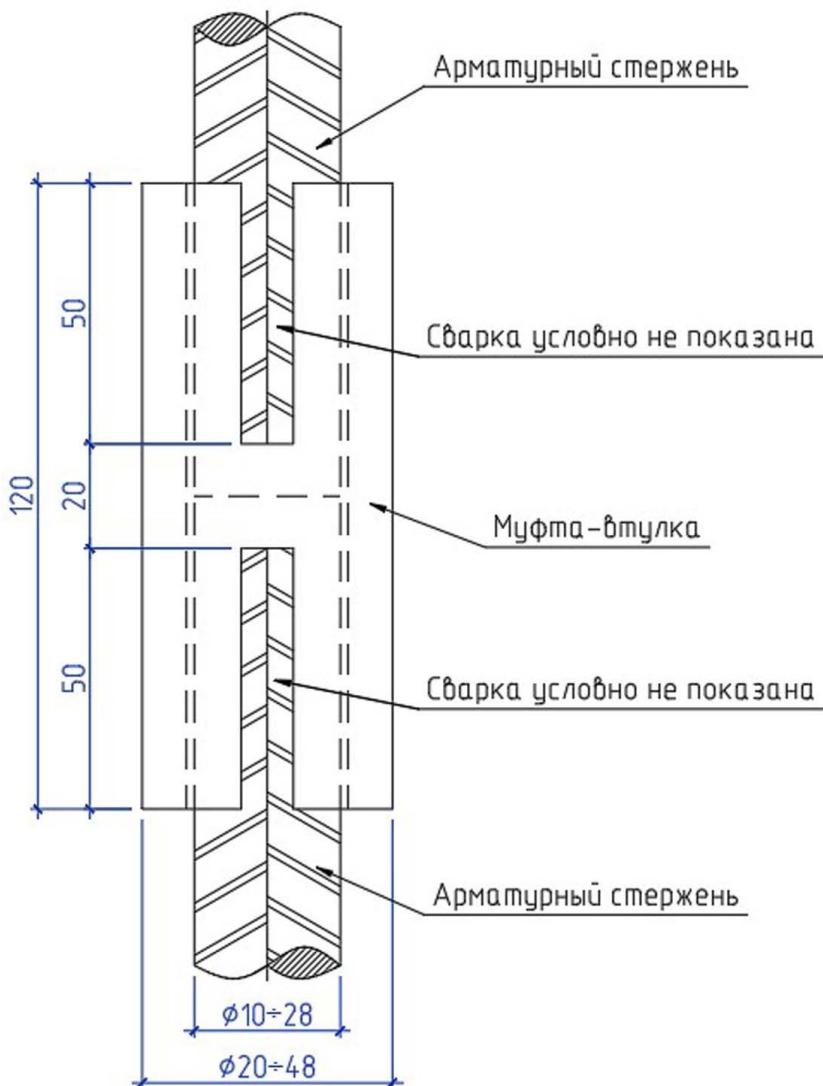



Рис. 3. Схема сварного соединения арматурных стержней с помощью металлической муфты-втулки с прорезями для сварки

Fig. 3. Welded connection of reinforcing bars using a metal sleeve coupling with slots for welding

$h_{\text{ш}} = 8,5 \text{ мм} = 0,85 \text{ см}$ – катет сварного шва;
 $\Sigma l_{\text{ш}} = 8 \times 5 = 40 \text{ см}$ – суммарная длина швов, где 8 – количество швов (шт.), 5 – длина одного шва (см);
 $\beta = 0,7$ – коэффициент для ручной сварки.

$$\tau_{\text{ш}} = \frac{26\,787,3}{0,7 \times 0,85 \times 40} = \frac{26\,787,3}{23,8} = 1125,52 \text{ кг/см}^2 < 2000 \text{ кгс/см}^2.$$

1)

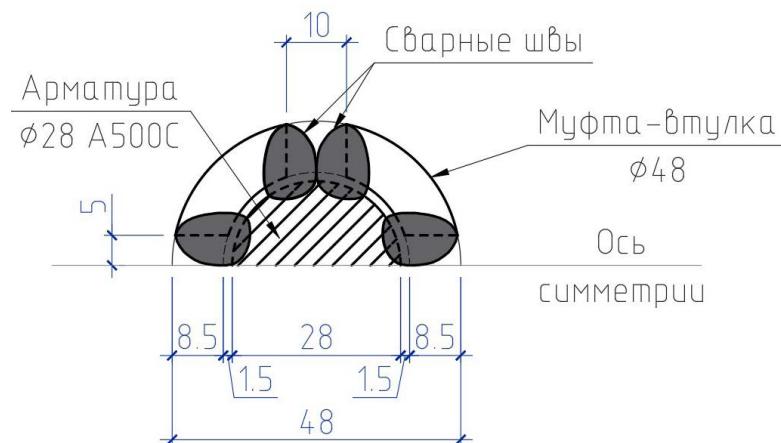

2)

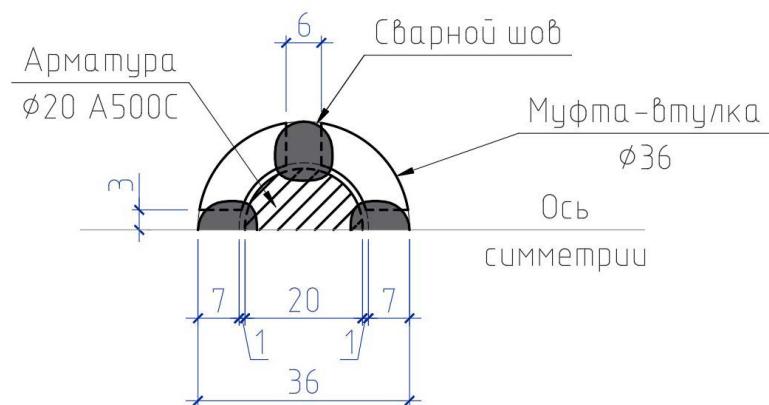


Рис. 4. Схемы поперечных сечений сварных соединений арматурных стержней с применением муфт-втулок:
 1 – вариант сварного соединения с двумя сварными швами в прорези; 2 – то же, с одним сварным швом в прорези
Fig. 4. Cross-sections of rebar welded connections using sleeve couplings: 1 – welded connection with two welds
 in the slots; 2 – same as above, with one weld in the slot

Из-за наличия непровара в начале и конце шва расчетная длина углового флангового шва уменьшается на $4 \times h_{\text{ш}} = 4 \times 0,85 = 3,4$ см. С учетом этого:

$$\tau_{\text{ш}} = \frac{26\,787,3}{0,7 \times 0,85 \times 36,6} = \frac{26\,787,3}{21,777} = 1230,07 \text{ кг/см}^2 < 2000 \text{ кгс/см}^2.$$

Проверим на растяжение (сжатие) сечение трубы, не ослабленной прорезями, и сечение арматуры.

Проверяем для трубы:

$$N = A_{\text{tp}} \times \sigma_{\text{т}} = 11,94 \times 3,3 = 39,4 \text{ тс.}$$

Проверяем для арматуры Ø 28 A500C с площадью поперечного сечения $A_s = 6,158 \text{ см}^2$ и расчетным сопротивлением арматуры растяжению для предельных состояний первой группы $R_s = 435 \text{ МПа}$ [10]:

$$N = A_s \times R_s = 6,158 \times 4,35 = 26,8 \text{ тс.}$$

Коэффициент надежности:

$$\gamma_1 = \frac{39,4}{26,8} = 1,47 > 1,15 \text{ -- для состояний первой группы [10].}$$

Другим вариантом представленного способа является вариант с уменьшением количества прорезей до двух (по оси трубы) по типу незамкнутых прорезей фигуры 1 [22]. В данном варианте предполагается увеличение ширины и (или) длины прорезей для обеспечения требуемых значений. При этом существует необходимость проведения испытаний различных вариантов исполнения данного способа соединения арматурных стержней с учетом имитирования сейсмических нагрузок.

Сравнивая представленный в статье вариант соединения арматурных стержней с вариантами МСА, отметим следующее:

- в варианте с МСА трудно проверить новую резьбу (практически невозможно), а сварочные швы на виду, благодаря чему возможна их контролируемость;
- в предложенном варианте есть адгезия бетона с металлом;
- упрощение сборочных работ – изготовление и применение муфт-втулок проще, чем муфт технологии МСА, так как их можно изготавливать и в построенных условиях.

Учитывая положительные стороны представленного способа соединения арматурных стержней, заключающиеся в доступности материалов и необходимого оборудования, а также в надежности выполненного соединения, обеспечивающего равнопрочное соединение, считаем возможным перспективы его применения.

Следует отметить, что все существующие способы соединения арматурных стержней имеют как положительные, так и отрицательные стороны, и это обстоятельство требует особого анализа в условиях сейсмики. Противоречивость результатов исследований, с учетом сейсмических нагрузок, говорит об актуальности проведения дальнейших работ в данном направлении [23–27].

Выводы

Рассмотренный в статье вариант сварного соединения арматурных стержней с применением металлических муфт-втулок может являться альтернативой для существующих вариантов, входящих в действующие ГОСТ и СП, и применяться пристыковании рабочих стержней в сейсмически опасных районах.

Список литературы

1. Малахова А.Н. Армирование железобетонных конструкций. Москва: МГСУ; 2014.
2. Ершов М.Н., Лапидус А.А., Теличенко В.И. Технологические процессы в строительстве. Книга 5. Технологии монолитного бетона и железобетона. Москва: Изд-во АСБ; 2016.
3. Малахова А.Н. Стыки продольной арматуры монолитных колонн. Вестник МГСУ. 2011;(2-1):58–64.
4. Аль Наади А.С., Аль-Рубасси Х.М. Стыковые соединения продольной арматуры монолитных колонн. Вестник Полоцкого государственного университета. Серия F. Строительство. Прикладные науки. 2014;(16):32–38.
5. Тихонов И.Н. Армирование элементов монолитных железобетонных зданий. Москва: Центр проектной продукции в строительстве; 2007.
6. Дьячков В.В., Клинов Д.Е., Слышенков С.О. Применение механических соединений арматуры железобетонных конструкций. Москва: НИИЖБ им. А.А. Гвоздева; 2016.
7. ГОСТ 10922-2012. Арматурные и закладные изделия, их сварные, вязаные и механические соединения для железобетонных конструкций. Москва: Стандартинформ; 2013.
8. ГОСТ 14098-2014. Соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Типы, конструкции и размеры. Москва: Стандартинформ; 2015.
9. ГОСТ 34278-2024. Соединения арматуры механические для железобетонных конструкций. Технические условия. Москва: Российский институт стандартизации; 2025.
10. СП 63.13330.2018. Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения . Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003. Москва: Стандартинформ; 2019.
11. СП 14.13330.2018. Строительство в сейсмических районах. Актуализированная редакция СНиП 11-7-81*. Москва: Стандартинформ; 2018.
12. ЗАО «Промстройконтракт». Технологии механического соединения арматуры. Атомное строительство [интернет]. 2012;(7):18–20. Режим доступа: <https://psk-holding.ru/library/articles/files/psk-atomnoe-stroitelstvo-mufti-armatura-article-publication.pdf> (дата обращения: 23.08.2024).
13. Преимущества муфт длястыковки арматуры. ПромСтройКонтракт [интернет]. Режим доступа: <https://psk-holding.ru/about/statii/preimushchestva-mufti-dlya-stykovki-armatury/> (дата обращения: 23.08.2024).
14. Как муфты для стыковки арматуры увеличивают популярность монолитного строительства. ПромСтройКонтракт [интернет]. Режим доступа: <https://psk-holding.ru/about/statii/mufti-dly-armatury/> (дата обращения: 23.08.2024).
15. ГОСТ 34028-2016. Прокат арматурный для железобетонных конструкций. Технические условия. Москва: Стандартинформ; 2019.
16. ГОСТ 8733-74. Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные и теплодеформированные. Технические требования [интернет]. Режим доступа: <https://ntpz.ru/upload/iblock/b55/kmy1glm5hh7uz-2f56a7x24aprvi45s4m.pdf>.
17. ГОСТ 8734-75. Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные. Сортамент. Москва: Стандартинформ; 2007.
18. ГОСТ 8731-74. Трубы стальные бесшовные горячедеформированные Технические требования. Москва: ИПК Издательство стандартов; 2004.
19. ГОСТ 8732-78. Трубы стальные бесшовные горячедеформированные. Сортамент. Москва: ИПК Издательство стандартов; 1998.
20. Дыховичный Ю.А., Максименко В.А., Кондратьев А.Н. Жилые и общественные здания: Краткий справочник инженера-конструктора. 3-е изд. Москва: Стройиздат; 1991.
21. Муханов К.К. Металлические конструкции. Основы проектирования. Москва: Госстройиздат; 1963.
22. Романов О.Д., Суруда В.В., Бажутин А.С., Инфатьев В.Д. Стыковое сварное соединение. Патент RU 2481179 С2. Опубл. 10.05.2013.
23. Чепизубов И.Г., Моисеенко Г.А., Степанов М.В. Сравнительный анализ работы муфтовых соединений арматуры и сварных стыков с использованием ванн. Известия высших учебных заведений. Технология текстильной промышленности. 2019;(4):206–210.
24. Техническое заключение о возможности применения систем механического соединения арматурных стержней с конической резьбой LENTON производства фирмы ERICO для строительства в условиях сейсмо-пассивных районов (юг РФ 7, 8, 9 баллов). Москва: ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко АО «НИЦ «Строительство»; 2008.
25. Дьячков В.В. Расчетные и конструктивные требования для механических соединений арматуры железобетонных конструкций. Вестник НИЦ «Строительство». 2017;(4):61–73.

- 26.** Рахманов В.А., Сафонов А.А. Методика контрольных испытаний муфтовых соединений арматуры, имитирующих сейсмические нагрузки. Промышленное и гражданское строительство. 2021;(6):25–31. <https://doi.org/110.33622/0869-7019.2021.06.25-31>.
- 27.** Тихонов И.Н., Звездов А.И., Кузеванов Д.В., Тихонов Г.И. К оценке сейсмостойкости арматуры и ее механических соединений. Сейсмостойкое строительство. Безопасность сооружений. 2024;(2):29–54. <https://doi.org/10.37153/2618-9283-2024-2-29-54>.

References

- 1.** Malakhova A.N. Reinforcement of reinforced concrete structures. Moscow: Moscow State University of Civil Engineering; 2014. (In Russian).
- 2.** Ershov M.N., Lapidus A.A., Telichenko V.I. Technological processes in construction. Book 5. Technologies of monolithic concrete and reinforced concrete. Moscow: ASV Publ.; 2016. (In Russian).
- 3.** Malakhova A.H. Joints of longitudinal reinforcement of monolithic columns. Vestnik MGSU. 2011;(2-1):58–64. (In Russian).
- 4.** Al Nahdi A.S., Al-Rubassi H.M. Butt joints of longitudinal reinforcement of monolithic columns. Vestnik of Polotsk State University. Part F. Constructions. Applied Sciences. 2014;(16):32–38. (In Russian).
- 5.** Tikhonov I.N. Reinforcement of elements of monolithic reinforced concrete buildings. Moscow: Center for design products in construction; 2007. (In Russian).
- 6.** Dyachkov V.V., Klimov D.E., Slyshenkov S.O. Application of mechanical joints of reinforcement of reinforced concrete structures. Moscow: Research Institute of Concrete and Reinforced Concrete named after A.A. Gvozdev; 2016. (In Russian).
- 7.** State Standard 10922-2012. Welded reinforcing products and inserts, welded, lap and mechanical joints for reinforced concrete structures. General specifications. Moscow: Standartinform Publ.; 2013. (In Russian).
- 8.** State Standard 14098-2014. Welded joints of reinforcement and inserts for reinforced concrete structures. Types, constructions and dimensions. Moscow: Standartinform Publ.; 2015. (In Russian).
- 9.** State Standard 34278-2024. Mechanical reinforcement splices for reinforced concretes. Specifications. Moscow: Russian Institute of Standardization; 2025. (In Russian).
- 10.** SP 63.13330.2018. Concrete and reinforced concrete structures. General provisions. Moscow: Standardinform Publ.; 2019. (In Russian).
- 11.** SP 14.13330.2018. Seismic building design code. Updated version of SNiP II-7-81*. Moscow: Standartinform Publ.; 2018. (In Russian).
- 12.** CJSC Promstroycontract. Technologies of mechanical connection of fittings. Nuclear construction [internet]. 2012;(7):18–20. Available at: <https://psk-holding.ru/library/articles/files/psk-atomnoe-stroitelstvo-muftu-armatura-article-publication.pdf> (accessed 23 August 2024). (In Russian).
- 13.** Advantages of couplings for joining reinforcement bars. PromStroyKontrakt [internet]. Available at: <https://psk-holding.ru/about/stati/preimushchestva-muft-dlya-stykovki-armatury/> (accessed 23 August 2024). (In Russian).
- 14.** How couplings for joining reinforcement increase the popularity of monolithic construction. PromStroyKontrakt [internet]. Available at: <https://psk-holding.ru/about/stati/muftu-dly-armatury/> (accessed 23 August 2024). (In Russian).
- 15.** State Standard 34028-2016. Reinforcing rolled products for reinforced concrete constructions. Specifications. Moscow: Standartinform Publ.; 2019. (In Russian).
- 16.** State Standard 8733-74. Seamless cold and warm deformed pipes. Specifications [internet]. Available at: <https://ntpz.ru/upload/iblock/b55/kmy1glm5hh7uz2f56a7x24aprvi45s4m.pdf>. (In Russian).
- 17.** State Standard 8734-75. Seamless steel tubes cold deformed. Range. Moscow: Standartinform Publ.; 2007. (In Russian).
- 18.** State Standard 8731-74. Seamless hot-deformed steel pipes. Specifications. Moscow: Standards Publishing House; 2004. (In Russian).
- 19.** State Standard 8732-78. Seamless hot-deformed steel pipes. Range of sizes. Moscow: Standards Publishing House; 1998. (In Russian).

20. *Dykhovichny Yu.A., Maksimenko V.A., Kondratiev A.N.* Residential and public buildings: A short reference book of a design engineer. 3rd ed. Moscow: Stroyizdat Publ.; 1991. (In Russian).
21. *Mukhanov K.K.* Metal structures. Fundamentals of design. Moscow: Gosstroyizdat Publ.; 1963. (In Russian).
22. *Romanov O.D., Suruda V.V., Bazhutin A.S., Infatiev V.D.* Butt welded joint. Patent RU 2481179 C2. Publ. date 10 May 2013. (In Russian).
23. *Chepizubov I.G., Moiseenko G.A., Stepanov M.V.* Comparative analysis of the work of coupling joints of fittings and welded joints using baths. Proceedings of Higher Educational Institutions. Textile Industry Technology. 2019;(4):206–210. (In Russian).
24. Technical conclusion on the possibility of using systems of mechanical connection of reinforcing rods with conical thread LENTON manufactured by ERICO for construction in earthquake-prone areas (south of the Russian Federation 7, 8, 9 points). Moscow: Research Institute of Building Constructions named after V.A. Koucherenko, JSC Research Center of Construction; 2008. (In Russian).
25. *Dyachkov V.V.* Design and design requirements for mechanical joints of reinforcement of reinforced concrete structures. Vestnik NIC Stroitel'stvo = Bulletin of Science and Research Center of Construction. 2017;(4):61–73. (In Russian).
26. *Rakhmanov V.A., Safonov A.A.* Methodology for control tests of valve couplings simulating seismic loads. Promyshlennoe i Grazhdanskoe Stroitel'stvo = Industrial and Civil Engineering. 2021;(6):25–31. (In Russian). <https://doi.org/10.3362/0869-7019.2021.06.25-31>.
27. *Tikhonov I.N., Zvezdov A.I., Kuzevanov D.V., Tikhonov G.I.* To assess the seismic resistance of fittings and its mechanical connections. Seismostoiroke Stroitel'stvo. Bezopasnost' sooruzhenii = Earthquake engineering. Constructions safety. 2024;(2):29–54. (In Russian). <https://doi.org/10.37153/2618-9283-2024-2-29-54>.

Информация об авторах / Information about the authors

Григорий Гамболович Фардзинов, заслуженный строитель Российской Федерации, заслуженный строитель СО АССР, главный конструктор, ОАО «СЕВОСПРОЕКТ», Владикавказ
Grigoriy G. Fardzinov, Honored Builder of the Russian Federation, Honored Builder of the North Ossetian ASSR, Chief Designer, SEVOSPROEKT JSC, Vladikavkaz

Залина Руслановна Тускаева, д-р техн. наук, доцент, заведующий кафедрой строительного производства, Северо-Кавказский горно-металлургический институт (государственный технологический университет), Владикавказ

е-mail: tuskaevazalina@yandex.ru

Zalina R. Tuskaeva, Dr. Sci. (Engineering), Associate Professor, Head of the Department of Construction Manufacturing, North Caucasian Institute of Mining and Metallurgy (State Technological University), Vladikavkaz
e-mail: tuskaevazalina@yandex.ru

Артур Эдуардович Дзапаров[✉], аспирант кафедры строительного производства, Северо-Кавказский горно-металлургический институт (государственный технологический университет), Владикавказ
е-mail: art13999@mail.ru

Artur E. Dzaparov[✉], Postgraduate Student, the Department of Construction Manufacturing, North Caucasian Institute of Mining and Metallurgy (State Technological University), Vladikavkaz
e-mail: art13999@mail.ru

[✉]Автор, ответственный за переписку / Corresponding author